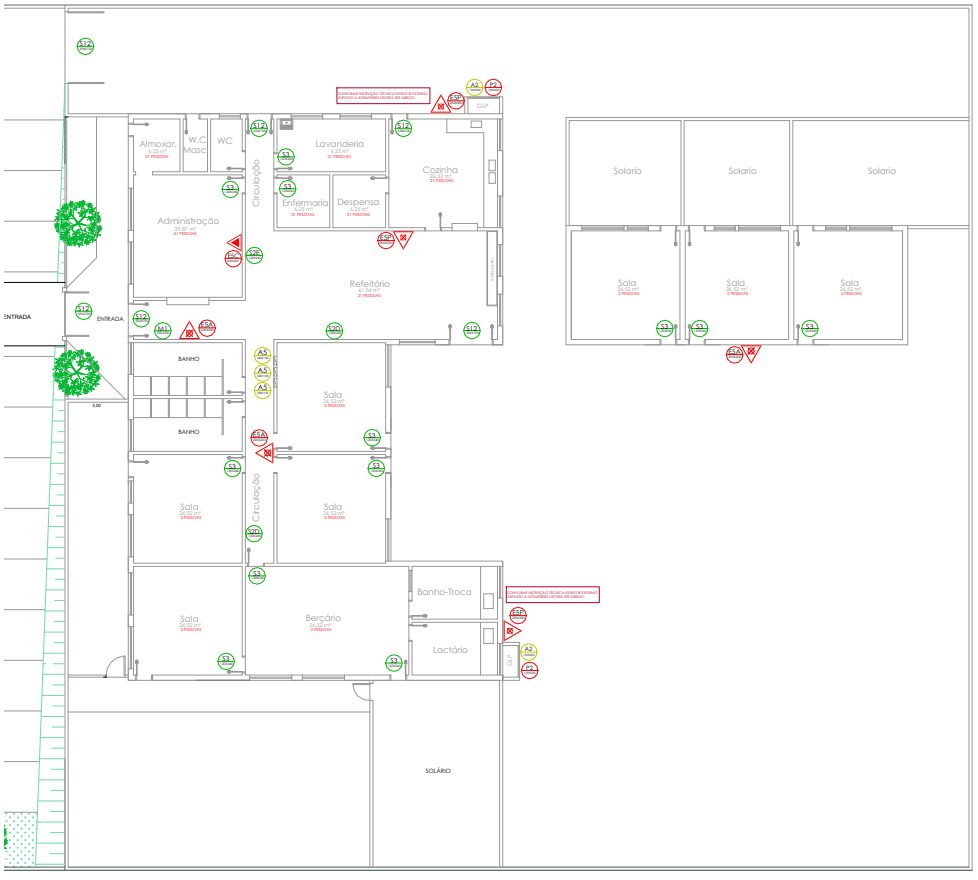

PLANTA
ESC:1:100

INSTALAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO

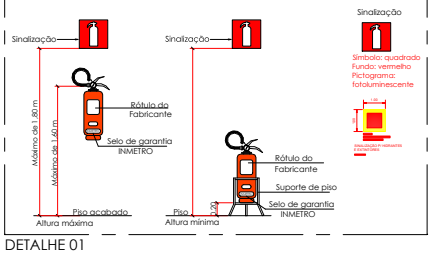

DETALHE 01
S/ESCALA

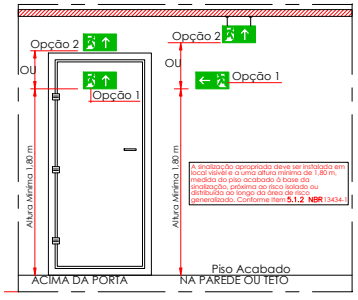

DETALHE 02
S/ESCALA

SIMBOLOGIA PARA INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO			QUADRO DE PLACAS DE SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA					
NBR 14.100			NBR ADOTADA 13.434/NP-METRO 1,2 E 3)					
SIMBOLOS	SIGNIFICADO	QUANT.	SIMBOLOS	SIMBOLOS	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO	QUANT.
	EXTINTOR PORTÁTIL DE GÁS CARBÔNICO (CO2) - ABC2 / 4BC	01			EXTINTOR DE INCÊNDIO (CO2)	SÍMBOLO: QUADRADO FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES	01
	EXTINTOR PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS ABC2) - 12kG / 4-A - 40-BC				EXTINTOR DE INCÊNDIO (PQS ABC)	SÍMBOLO: QUADRADO FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES	
	EXTINTOR PORTÁTIL DE ÁGUA PRESSURIZADA (AP2) - 10L / 2-A	03			EXTINTOR DE INCÊNDIO (H2Ola)	SÍMBOLO: QUADRADO FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES	03
	EXTINTOR PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS BC) - 4KG / 20-BC	03			EXTINTOR DE INCÊNDIO (PQS BC)	SÍMBOLO: QUADRADO FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES	03
					CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO	SÍMBOLO: TRIANGULAR FUNDO: AMARELO PICTOGRAMA: PRETO FAIXA TRIANGULAR: PRETA	PRÓXIMO À MATRIZ DE ENERGIA OU EM LOCAIS DE PRESENÇA DE CHAVES DE ENERGIA	02
					CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO	SÍMBOLO: TRIANGULAR FUNDO: AMARELO PICTOGRAMA: PRETO FAIXA TRIANGULAR: PRETA	PRÓXIMO À INSTALAÇÕES ELÉTRICAS QUE OFERECEM RISCO DE CHOQUE	03
					INDICAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO NA EDIFICAÇÃO	SÍMBOLO: QUADRADO OU RETANGULAR FUNDO: VERDE MENSAGEM ESCRITA: BRANCA	NA ENTRADA PRINCIPAL DAS EDIFICAÇÕES	01
					SAÍDA LATERAL ESQUERDA	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER FIXADA NA PARTE SUPERIOR DA PORTA ACIMA DO BATEDOR	12
					SAÍDA LATERAL DIREITA	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER FIXADA ACIMA DA PORTA (DIREITA)	04
				SAÍDA	SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER FIXADA ACIMA DA PORTA (ESQUERDA)	04
					PROIBIDO PRESSIONAR CHAMA	SÍMBOLO: CÍRCULO OU RETÂNGULO FUNDO: BRANCO PICTOGRAMA: PRETO FAIXA DIAGONAL: VERMELHA	LOCAL ONDE ATRAÇÃO DE PESSOAS PODE SER PERIGOSA E DEVE ESTAR ALERTADO	02

CLASSIFICAÇÃO E NORMATIZAÇÃO

SÍMBOLOS GRÁFICOS	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 04/2019
SAÍDAS DE EMERGÊNCIA	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 11/2019
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 20/2019
EXTINTORES	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 21/2019

CLASSIFICAÇÃO - Decreto Estadual nº 63.911/2018

GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO	EXEMPLOS
E	EDUCACIONAL E CULTURA FÍSICA	E-5	PRÉ-ESCOLA	CRECHES ESCOLAS MATERNAIS JARDINS DE INFÂNCIA

CARGA DE INCÊNDIO - IT - 14/2019

OCUPAÇÃO / USO	DESCRIÇÃO	DIVISÃO	CARGA DE INCÊNDIO EM MJ / m²
EDUCACIONAL E CULTURA FÍSICA	CRECHES E SIMILARES PRÉ-ESCOLARES SIMILARES	E-5	300 MJ / m²

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO À CARGA DE INCÊNDIO

RISCO	CARGA DE INCÊNDIO MJ / m²
BAIXO	300 MJ / m²

DECRETO 63.911/2018
TABELA 3
CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS QUANTO À CARGA DE INCÊNDIO

Risco	Carga de Incêndio MJ/m²
Baixo	até 300 MJ/m²
Médio	Entre 300 MJ/m² e 1200 MJ/m²
Alto	Acima de 1200 MJ/m²

PROPRIETÁRIO(A) OU RESP. PELO USO:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU
CNPJ: Nº. 100.378.000/1-98

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
ENGENHEIRA CIVIL ANA LUIZA G. BERTOLDI
CREA: 506296/270-SP

PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO UN.

OCUPAÇÃO: CEMEI IOLANDA MAZZEI

LOCAL: RUA ANGELA MARIA SANCINETTI, 445 JARDIM NOVA JAÚ -JAÚ/SÃO PAULO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAHU

RESPONSÁVEL PELO USO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAHU

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGENHEIRA CIVIL ANA LUIZA G. BERTOLDI CREA Nº 5062961270-SP

ÁREA DA CONST.: 513,80 m² ESCALA: INDICADA DESENHO Nº: SE_003/2022 DESENHO: MÁRCIO LIMA