





PLANTA TÉRREO
ESC:1:100

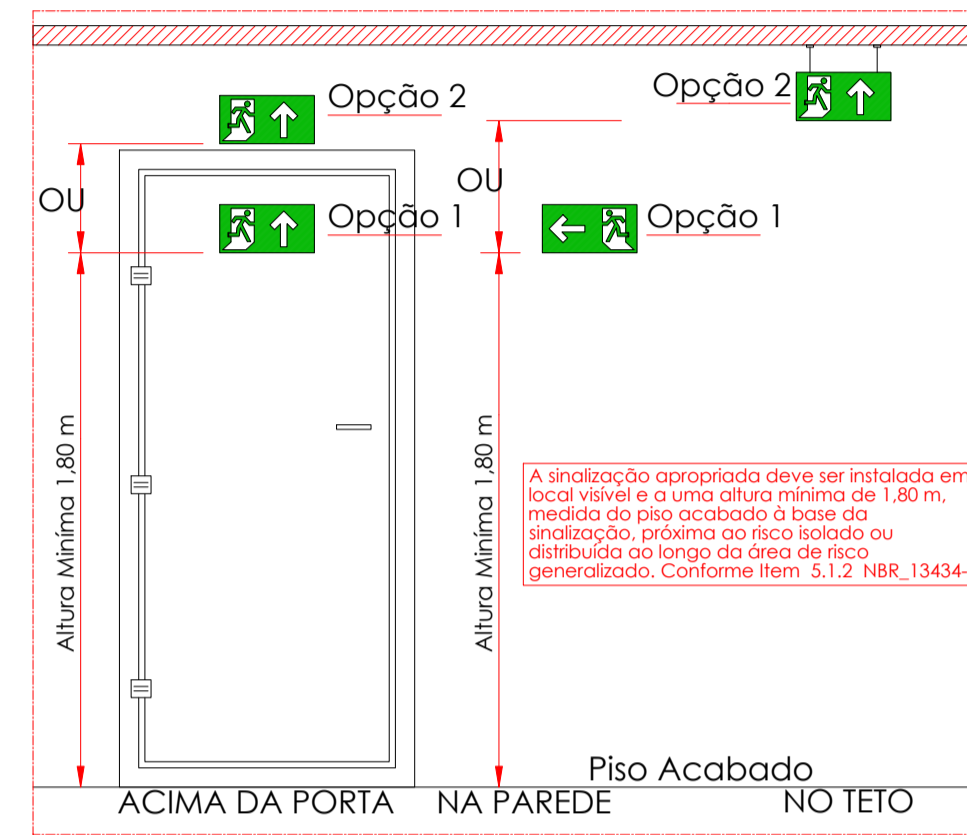

DETAILHE 01
S/ESCALA

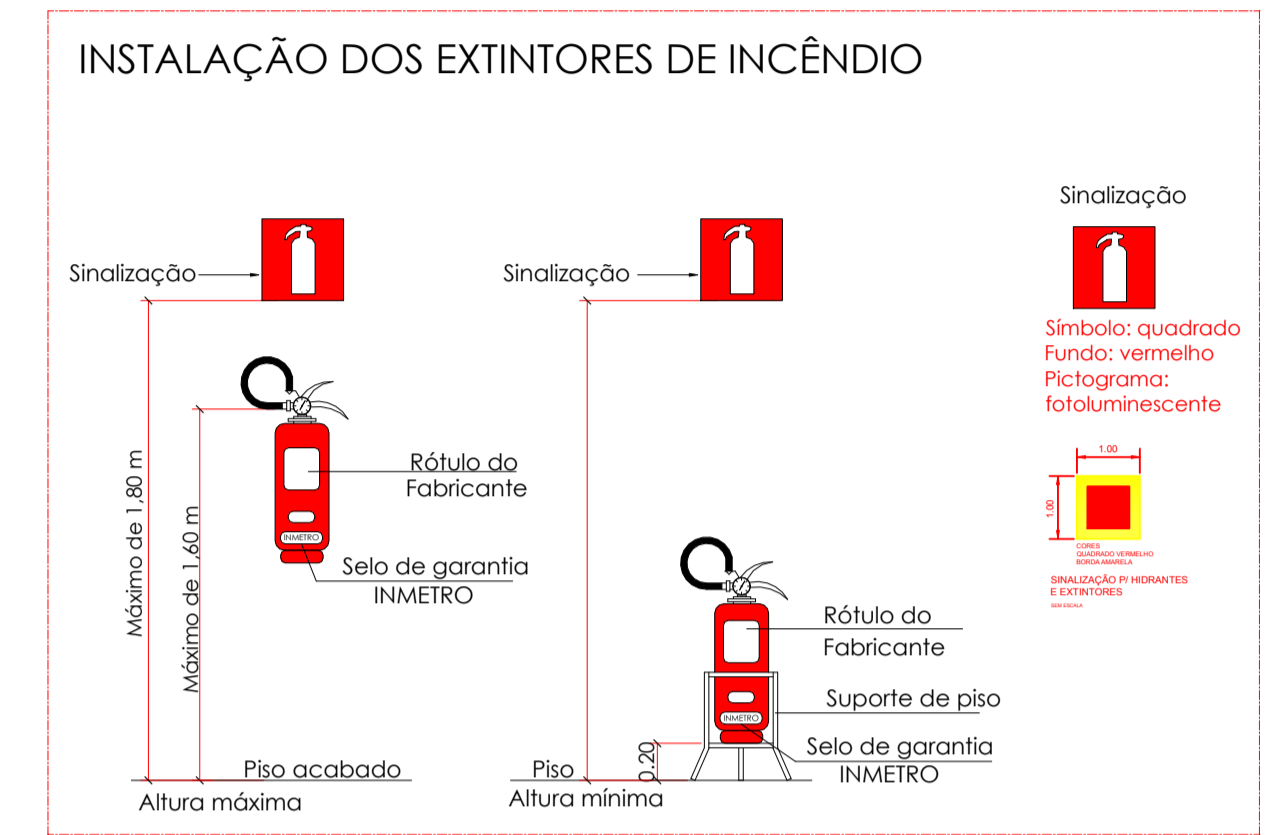

DETAILHE 02
S/ESCALA

| SIMBIOLOGIA PARA INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO | | | | QUADRO DE PLACAS DE SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA | | | | |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|---------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| NBR 14.103 | | | | NBR ADOTADA 13.434 PARTES 1, 2 E 3 | | | | |
| SÍMBOLO | DEFINIÇÃO | QUANT. | CLASSIFICAÇÃO | SÍMBOLO | DEFINIÇÃO | FORMA E CORES | APLICAÇÃO | QUANT. |
| | EXTINTOR PORTÁTIL DE GÁS CARBÔNICO (CO2) - RJ, FABC | 01 | ES2 | | EXTINTOR DE INCÊNDIO (CO2) | SÍMBOLO QUADRADO FUNDO VERMELHO FOTOLUMINESCENTE | INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE EXTINTORES | 01 |
| | EXTINTOR PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO SECO (POG) - RJ, FABC | - | ES2 | | EXTINTOR DE INCÊNDIO (POG) | SÍMBOLO QUADRADO FUNDO VERMELHO FOTOLUMINESCENTE | INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE EXTINTORES | - |
| | EXTINTOR PORTÁTIL DE ÁGUA PRESSURIZADA (AVP) - RJ, FABC | 01 | ES2 | | EXTINTOR DE INCÊNDIO (ÁGUA) | SÍMBOLO QUADRADO FUNDO VERMELHO FOTOLUMINESCENTE | INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE EXTINTORES | 01 |
| | EXTINTOR PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO SECO (POG) - RJ, FABC | 02 | ES2 | | EXTINTOR DE INCÊNDIO (POG) | SÍMBOLO QUADRADO FUNDO VERMELHO FOTOLUMINESCENTE | INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE EXTINTORES | 02 |
| | SINALIZAÇÃO DE SOLO | 01 | A2 | | PERIGOSO, RISCO IRREVERSÍVEL | SÍMBOLO TRIÂNGULO FUNDO AMARELO, PICTOGRAMA PRETO PARA TRIÂNGULO PRETO | PREVENÇÃO A NÍVEL DE RISCO COM PROTEÇÃO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (PI) OBRIGATORIA | 01 |
| | ÁMBIDO PARA EXTINTOR PORTÁTIL (APC) | 01 | A2 | | PERIGOSO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO | SÍMBOLO TRIÂNGULO FUNDO AMARELO, PICTOGRAMA PRETO PARA TRIÂNGULO PRETO | PREVENÇÃO A NÍVEL DE RISCO COM PROTEÇÃO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (PI) OBRIGATORIA | 01 |
| | DIREÇÃO DE FUGA DA ROTA DE FUGA | 01 | A1 | | PERIGOSO, RISCO DE QUAQUERBEM | SÍMBOLO TRIÂNGULO FUNDO AMARELO, PICTOGRAMA PRETO PARA TRIÂNGULO PRETO | PREVENÇÃO A NÍVEL DE RISCO COM PROTEÇÃO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (PI) OBRIGATORIA | 01 |
| | SADA LATERAL DA ROTA DE FUGA | 01 | ES2 | | SADA LATERAL DIREITA | SÍMBOLO RETÂNGULO FUNDO VERDE FOTOLUMINESCENTE | INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER USADA ALÉM DA SAÍDA PRINCIPAL (1.80 m) | 01 |
| | | | ES2 | | SADA À FRENTE | SÍMBOLO RETÂNGULO FUNDO VERDE FOTOLUMINESCENTE | INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER USADA ALÉM DA SAÍDA PRINCIPAL (1.80 m) | 11 |
| | | | ES2 | | SADA À FRENTE | SÍMBOLO RETÂNGULO FUNDO VERDE FOTOLUMINESCENTE | INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER USADA ALÉM DA SAÍDA PRINCIPAL (1.80 m) | 01 |
| | | | ES2 | | ESCALA DE EMERGÊNCIA | SÍMBOLO RETÂNGULO FUNDO VERDE FOTOLUMINESCENTE | INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER USADA ALÉM DA SAÍDA PRINCIPAL (1.80 m) | - |
| | | | ES2 | | SAÍDA DE EMERGÊNCIA | SÍMBOLO RETÂNGULO FUNDO VERDE FOTOLUMINESCENTE | INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER USADA ALÉM DA SAÍDA PRINCIPAL (1.80 m) | 01 |
| | | | ES2 | | PROIBIDO PROIBIR CHAMAR | SÍMBOLO QUADRADO FUNDO VERMELHO FOTOLUMINESCENTE | INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER USADA ALÉM DA SAÍDA PRINCIPAL (1.80 m) | 01 |

DECRETO 63.911/2018
TABELA 3
CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS QUANTO À CARGA DE INCÊNDIO

| Risco | Carga de Incêndio MJ/m² |
|-------|------------------------------|
| Baixo | até 300 MJ/m² |
| Médio | Entre 300 MJ/m² e 1200 MJ/m² |
| Alto | Acima de 1200 MJ/m² |

CLASSIFICAÇÃO E NORMATIZAÇÃO

| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| SÍMBOLOS GRÁFICOS | CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 04/2019 |
| SAÍDAS DE EMERGÊNCIA | CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 11/2019 |
| SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 20/2019 |
| EXTINTORES | CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 21/2019 |

CLASSIFICAÇÃO - Decreto Estadual nº 63.911/2018

| GRUPO | Ocupação | Divisão | Descrição | Exemplos |
|-------|-------------------------------|---------|------------|-------------------------------------------------|
| E | EDUCACIONAL E CULTURAL FÍSICA | E-5 | PRÉ-ESCOLA | CRÉCHES, ESCOLAS MATERNAIS, JARDINS DE INFÂNCIA |

CARGA DE INCÊNDIO - II - 14/2019

| Ocupação / uso | Descrição | Divisão | Carga de Incêndio EM MJ / m² |
|----------------------------------|-------------------------|---------|------------------------------|
| Serviço de saúde e institucional | PRÉ-ESCOLAS E SIMILARES | E-5 | 300 MJ / m² |

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO A CARGA DE INCÊNDIO

| RISCO | CARGA DE INCÊNDIO MJ / m² |
|-------|---------------------------|
| BAIXO | 300 MJ / m² |

PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO **UN.**

Ocupação: CEMEI GEMMA CARDILHO FERRARI
 Local: RUA DOM PEDRO I, 63 VILA NETINHO - JAU/SÃO PAULO
 Proprietário: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU
 Responsável pelo uso: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU
 Responsável técnico: ENGENHEIRA CIVIL ANA LUIZA G. BERTOLDI
 Área da const.: 635,54 m² ESCALA: INDICADA DESENHO Nº: SE_005/2022 DESENHO: MÁRCIO LIMA

PROPRIETÁRIO(A) OU RESP. PELO USO:
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU
 CNPJ: 46.195.079/0001-54

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
 ENGENHEIRA CIVIL ANA LUIZA G. BERTOLDI
 CREA: 50609612/20-SP